


Mantenimiento industrial

Grupos electrógenos estacionarios

Mantenimiento mecánico

Mantenimiento eléctrico

Ensayos

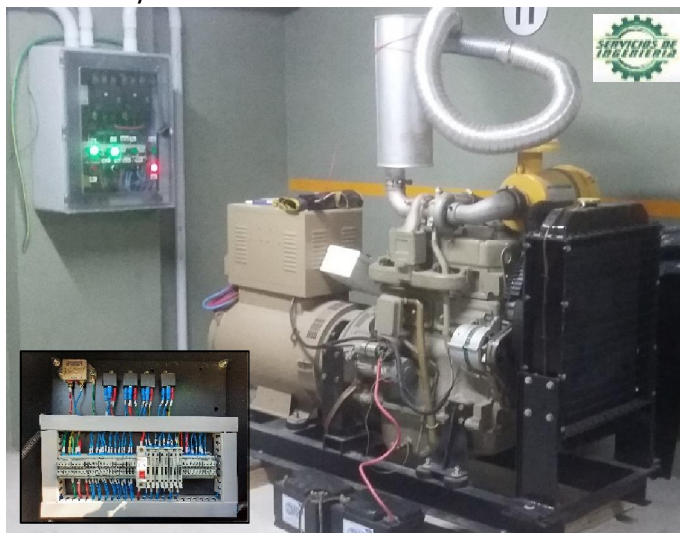

Sistemas de control de velocidad

Para grupos electrógeno con bomba inyectora fija


Mantiene la tensión 380V constante con variaciones de carga



Sistemas de presurización contra incendio

Mantenimiento de bombas

Mantenimiento eléctrico

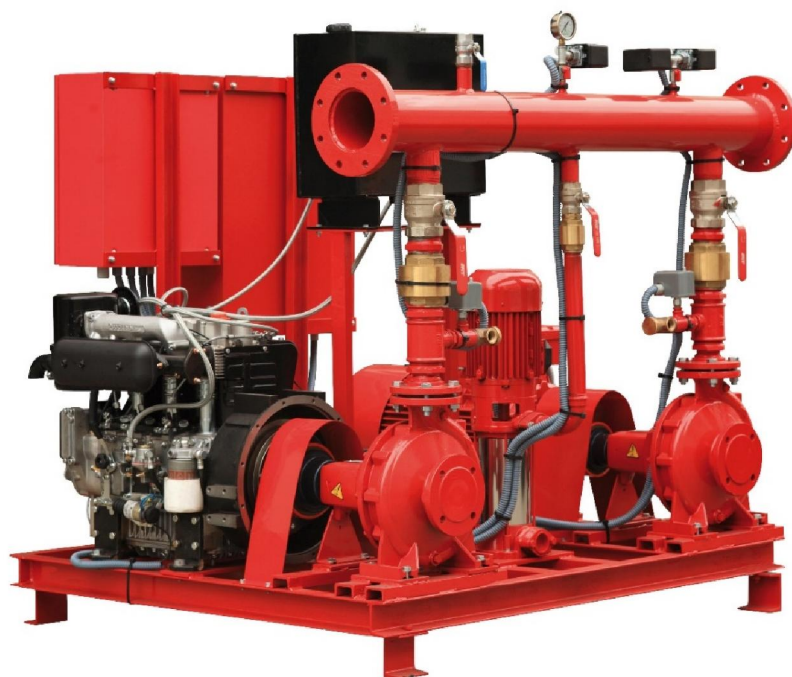

Compresores de aire

Cálculo de consumos

Reparación integral

Pruebas hidráulica



Caldera de baja presión

Reparación de quemador
Prueba hidráulica
Regule válvulas de seguridad
Medición de espesores



Termofusora caños

Termofusora de tubos de $\varnothing 40''$ ($\varnothing 1m$)





GONZALO, IÑIGUEZ SAMÁN
ING. MECÁNICO

SALTA, ARGENTINA

Usina hidráulica 20KVA
Mantenimiento eléctrico
Mantenimiento electrónica
Ensayo de carga



Gonzalo, Iñiguez Samán

Ing. Mecánico

0387 – 156 131 808

gonzalo.iniguezsaman@gmail.com